



LET'S MOVE ON

ВАЙБОС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВАЙБОС

CLIMATE SYSTEMS VYBOS



Сделано в России

RUS

EN



О КОМПАНИИ

Российская Компания «ВАЙБОС» является производителем высококачественного климатического оборудования. Основная специализация компании — конструирование и производство систем охлаждения для помещений, требующих поддержания точных температур и влажности воздуха. Оборудование изготавливается на самых современных производственных линиях с использованием последних технологий. Производимое оборудование имеет все необходимые сертификаты качества.

Мы разрабатываем решения и реализуем комплексные проекты, в которых успешно соединен многолетний опыт работы, профессионализм специалистов компании и передовые технологии.

Все заказы выполняются на собственном производственном комплексе. Контроль ОТК на каждом этапе производства позволяет исключить брак продукции при изготовлении оборудования.

Выгодное расположение завода, приток молодых квалифицированных специалистов расширяет возможности для динамичного развития компании. В своей инфраструктуре комплекс имеет складские, сборочные, испытательные подразделения. Разработка новых образцов продукции и сопровождение производства осуществляется специалистами конструкторско-технического отдела. Подразделение пуско-наладочных и монтажных работ выполняет работы любого уровня сложности на объектах заказчиков.

ABOUT COMPANY

The Russian Company "VYBOS" is a manufacturer of high-quality climate control equipment. The company's main specialization – is designing and production of precision air conditioners and cooling systems for premises requiring the maintenance of precise temperatures and humidity of air. The equipment is produced on the most advanced production lines applying advanced technologies, and is confirmed by all certificates required. We engineer solutions and implement comprehensive projects, where a multi-year working experience, professionalism of the company specialists, and advanced technologies are combined.

All orders are made on private fullscale manufacturing facility. Quality control of QCD at each stage of production allows to minimize rejection during processing and shut penalties out of produced equipment.

Advantageous location and new skilled professionals flow-in expands opportunities for company dynamic development.

There are storage capacities, assembly stations, testing divisions in ground organization of the complex.

Specimen products engineering and production monitoring sourced by engineering department specialists. Adjustment and installation division performs works with any degree of complexity at customer's facilities.



ШКАФНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Шкафные прецизионные кондиционеры рассчитаны на непрерывное поддержание в заданных пределах температуры, влажности, чистоты воздушного потока. Кондиционеры Вайбос предназначены для установки в серверных помещениях и центрах обработки данных, а также в производственных помещениях, лабораториях и в любых других помещениях, где нужно непрерывно поддерживать определенный микроклимат. Шкафные прецизионные кондиционеры ВАЙБОС – это высококачественное оборудование, произведенное по современным мировым стандартам с использованием последних технологий и технических разработок ведущих производителей комплектующих. Кондиционеры Вайбос обеспечивают высочайшую надежность, мощность и эффективность охлаждения, увлажнения и осушения. Кондиционеры комплектуются низкотемпературными наборами, позволяющими оборудованию эффективно работать при температурах наружного воздуха от -60°С до +50°С.

Air conditioners designed for continuous maintenance in given limits of temperature, humidity, volume and purity of the air flow. They are designed for installation in server rooms and data centers as well as in industrial areas, laboratories and in any other areas where you need to continuously maintain a certain microclimate.

Air conditioners VYBOS is high quality equipment made according to the highest international standards using the latest technologies and technical developments of leading manufacturers of components. Vertical precision air conditioners Vybos provide superior reliability, high capacity and cooling efficiency, humidification and dehumidification.

Conditioners finalized low temperature sets, allowing the equipment to work effectively at ambient temperatures from -60° С to 50° С .

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ

- КОРПУС** из стального листа. Конструкция кондиционеров представляет собой жесткий каркас со звукоизоляционными панелями.
- КОМПРЕССОРЫ**. В кондиционерах установлены спиральные компрессоры ведущих производителей.
- ТЕПЛООБМЕННИК**. Медно-алюминиевый теплообменник испарителя имеет большую площадь теплообмена. Испаритель оборудован лотком из нержавеющей стали с гибкой трубой для сбора капель.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ**. Кондиционеры комплектуются электронно коммутируемыми вентиляторами, позволяющими регулировать скорость вращения и обеспечивать большой диапазон расхода воздуха и статического давления.
- ФИЛЬТРЫ G4** (стандарт). Доступны различные варианты фильтров с более высоким уровнем фильтрации.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ** оснащена главным выключателем и реле контроля фаз. Вторичная схема работает от низкого напряжения 24В.
- КОНТРОЛЛЕР** последнего поколения, обеспечивающий максимально эффективную работу холодильного контура, контроль подачи воздуха и поддержания давления. Кондиционеры могут быть укомплектованы дисплеями различных размеров и функционалом. Контроллеры совместимы с протоколами (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.) и системами BMS.
- УВЛАЖНИТЕЛЬ** электродного типа, предназначен для увлажнения воздуха.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ** для осушения воздуха.

STANDARD UNIT DESCRIPTION

- STRUCTURE**. The air conditioners' structure represents a rigid frame with sound-and-thermal insulation panels.
- SCROLL COMPRESSORS**. Vertical precision air conditioners have scroll compressors from leading reputable manufacturers,
- FINNED PACK COOLING COIL** in copper-aluminium with large front surface to reduce air transit speed and reduced number of rows to reduce the dehumidification process. The coil is equipped with a drip tray in stainless steel with flexible drain pipe.
- VENTILATION SECTION** are completed with electronically switched fans enabling rotation speed adjustment and ensuring a wide range of air consumption and static pressure.
- G4 FILTERS** (standard). Various options are available for filters with higher efficiency levels.
- REFRIGERATING CIRCUIT**, in conformity with the PED directive, complete with thermostatic expansion valve, filter, liquid gauge, solenoid valve, liquid receiver, safety valve and high and low pressure switches.
- ELECTRICAL PANEL** with main interlocking switch and phase sequence relay. The secondary circuit is powered at low voltage of 24 Vac.
- CONTROL**. Air conditioners can be completed with displays of different size and functional. Controllers are compatible with all protocol types and BMS systems.
- HUMIDIFIER** electrode type, air humidifier
- ELECTRIC HEATERS** air dehumidifier

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА |


UNIT IDENTIFICATION

| 1 | 2 | 3 | 4,5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| В | Ш | М | 021 | Ф | Б | Э | 0 | С | 1 | 0 | X |

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В - ВАЙБОС
2. СЕРИЯ
Ш - шкафной
3. ДИАПАЗОН
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
М = МАЛЫЙ
С = СРЕДНИЙ
Б = БОЛЬШОЙ
Э = ЭКСТРА
- 4,5,6. НОМИНАЛЬНАЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
Номинальная
холодопроизводительность,
кВт
7. ТИП:
Ф = Прецзионные кондиционеры
выносным воздухохладждающим
конденсатором
В = Прецзионные кондиционеры
со встроенным воздухохладждающим
конденсатором
Х = Прецзионные кондиционеры
на холодной (чиллерной) воде
8. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
(НАГНЕТАНИЕ)
Н = Всасывание вертикально сверху,
подача вертикально вниз
В = Всасывание вертикально снизу,
подача вертикально вверх
Б = Всасывание снизу, подача
вертикально вверх
Ф = Всасывание сверху, подача
с фронтальной стороны
9. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА
Э = Электронно- коммутируемый
А = Асинхронный
10. ТИП ХЛАДАГЕНТА
0 - вода
1 - R410A
2 - R407C
3 - R134A
11. МОДИФИКАЦИЯ
С - Стандарт (компрессор расположен
внутри)
К - Компрессор расположен снаружи
- 12 . ТИП КОМПРЕССОРА
0 - Без компрессора
1 - компрессор с управлением "вкл-
выкл"
И - компрессор с инверторным
(частотным) управлением
13. СТОРОНА ПОДВОДА
ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ
0 - выбор недоступен
14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
0- Стандартное
Х - Нестандартное

Ф

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ/ REFRIGERANT DIRECT EXPANSION UNIT WITH REMOTE AIR CONDENSER

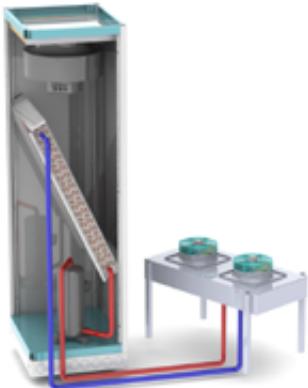

Внутренний блок кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.

The heat from the technical room is dissipated by an external finned coil condenser, connected during installation. Remote condensers are available in standard and silenced version.

**В**

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР СО ВСТРОЕННЫМ ВОДООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ/ REFRIGERANT DIRECT EXPANSION UNIT WITH WATER CONDENSATION



В кондиционер встроен водоохлаждаемый конденсатор, к которому подводятся трубопроводы от внешнего охладителя. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются фреоновым, затем водяным (этилен / пропилен гликоловым) контурами к внешнему охладителю и рассеиваются во внешнюю среду.

The heat from the technical room is dissipated by a brazed plate condenser, placed inside the unit and drycooler placed outside.

**Х**


ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР НА ОХЛАЖДЕННОЙ (ЧИЛЛЕРНОЙ) ВОДЕ/ COOLING WATER UNITS



Кондиционер является безкомпрессорным и подключается к трубопроводам с охлажденной (чиллерной) водой. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются через теплообменник охлажденной воде, которая, в свою очередь, охлаждается чиллером.

Units without compressor on board, with a finned coil, fed by refrigerated water, that removes the heat from the technical room.



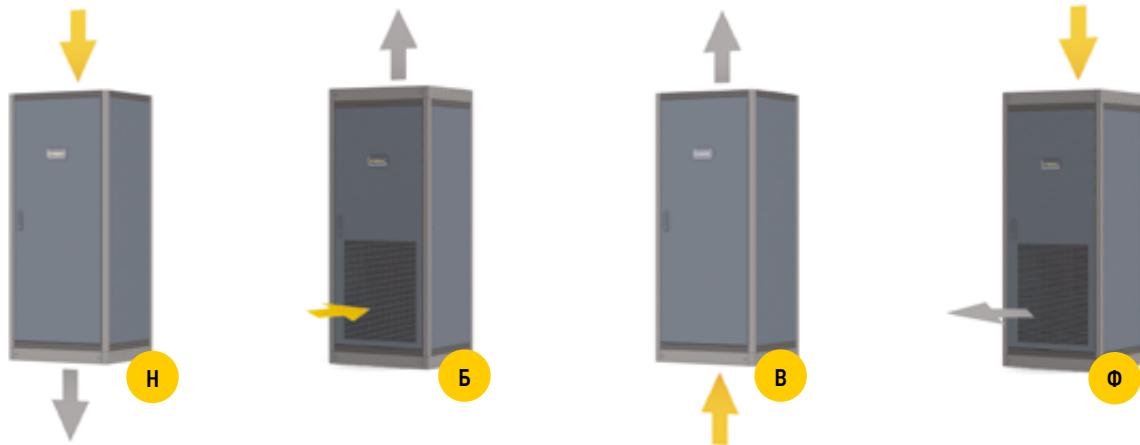

КОНДИЦИОНЕР С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА/ DOWNFLOW UNITS

Н

Данные кондиционеры осуществляют забор воздуха из верхней части и подачу охлаждённого воздуха из нижней части. Они обычно установлены на фальш-пол, подача охлаждённого воздуха к оборудованию происходит из под фальшпола.

These units have suction from the top and discharge from the bottom. These are normally installed in raised floors, to constitute the plenum for distribution through the ambient.



КОНДИЦИОНЕР С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА/ UPFLOW UNITS

**Б
В**

Данные кондиционеры осуществляют подачу охлажденного воздуха сверху, как правило по каналам воздуховодов или непосредственно в фальшпотолок. Наиболее распространённым типом является тот, который имеет возврат воздуха в передней части кондиционера (Б), но также доступны версии с возвратом воздуха вертикально снизу (В). Среди доступных аксессуаров, есть плenum для подачи воздуха в окружающую среду, с регулируемой решёткой на 2 или 3 направления.

These units have air discharge upwards, normally connected to distribution channels or a false ceiling. The most common type is that with air return at the front of the unit (B), but versions are also available with air return from the base of the conditioner (B). Among the available accessories, there is a plenum for air diffusion into environment, with grille with double order fins and with available opening also on 2 or 3 sides.



КОНДИЦИОНЕР С ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА/ DOWNFLOW UNITS WITH FRONT SUPPLY

Ф

Данные кондиционеры осуществляют забор воздуха из верхней части, подачу охлаждённого воздуха с фронтальной стороны. Забор воздуха выполняется через воздуховоды, расположенные в обслуживаемом помещении.

These units have suction from the top, discharge from the front side. The air intake is carried out through the air ducts located in the serviced room.



КОНТРОЛЬ

Каждый кондиционер из серии ВАЙБОС оборудован современным контроллером с микропроцессором 16 бит и FLASH памятью, что гарантирует высокую производительность программного обеспечения и поддержку многоязычных конфигураций, а также различных протоколов последовательной передачи данных. Контроллер измеряет показания температуры и влажности (если имеется), активирует различные функции (охлаждение - нагрев - увлажнение и осушение) в целях поддержки заданных условий. Все защитные устройства связаны с программным обеспечением контроллера, что позволяет достичь высокого уровня безопасности в случае аварии. Связь пользователя с интерфейсом осуществляется через терминал с LCD дисплеем, откуда можно управлять всеми параметрами работы кондиционера. На изменение параметров может быть установлена защита паролем, что гарантирует высокий уровень защиты.

CONTROL

Each unit of the VYBOS series is equipped with an advanced control, a microprocessor at 16 bit and a FLASH memory to guarantee high speed software performance and the possibility of managing multi-language configuration masks and different serial communication protocols. The control, receiving temperature and humidity (if present) values, activates the different functions (cooling – heating – humidification and dehumidification) in order to maintain the set point conditions. All the safe protections are linked to the control software, allowing a high security level in case of failure. The user interface is by means of a LCD video terminal, where it is possible to directly manage the control parameters, while the main parameters are protected by a password, guaranteeing higher protection. All the electronic boards can be connected to a local network named pLAN (Local Area Network) that is able to manage 8 units at most. (For more information, see the control service manual). Also, the management of a electronic expansion valve (EEV) is available.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Основные доступные сетевые платы и протоколы, позволяющие осуществлять подключение к основным BMS:

- Сетевая карта pCOWeb
 - Сетевая карта RS485 для прямого подключения к CAREL, MODBUS протоколов и наружного GATEWAY
 - Сетевая карта RS232 для управления аналоговым или GSM модемом для отправки SMS
 - Сетевая карта Ethernet интерфейс, со стандартной коммуникацией, такие как SNMP (v1-v2-v3), FTP, HTTP, BACnet / Ethernet и BacnetIP
 - Сетевая карта BACnet/MSTP в RS485
 - Сетевая карта CANbus
 - Сетевая карта LON WORKS для интерфейса FTT-10A или RS485
 - Сетевая карта TREND
- Также:
- Расширение памяти для анализа аварий через программу WINLOAD.
 - Часовая карта позволяет фиксировать события текущей даты и времени.
- (Для получения дополнительной информации см. инструкцию на контроллер).

CONNECTIVITY

Some electronic boards or communication protocols (optionals) are available. They allow the connection to the main BMS:

- pCOWeb Board.
 - RS485 Board for the direct connection to CAREL, MODBUS protocols and to external GATEWAY.
 - RS232 Board for the management of an analogical or GSM modem for SMS sending.
 - Ethernet Board to interface with communication standards such as SNMP (v1-v2-v3), FTP, HTTP, Bacnet/Ethernet and BacnetIP.
 - BACnet/MSTP Board in RS485.
 - CANbus Board.
 - LON WORKS Board for FTT-10A or RS485 interface.
 - TREND Board.
- Also
- Memory expansion for the analysis of the alarm history through the specific program WINLOAD.
 - Clock board that allows the local management of alarm history, besides the time band running.

(For more information, see the control service manual)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корпус кондиционера из оцинкованной стали, звукоизолированными панелями окрашенными цвет RAL7021;
 - Медно-алюминиевый теплообменник испарителя с дренажным лотком из нержавеющей стали для сбора конденсата
 - Спиральный герметичный компрессор (в моделях с фреоновым контуром);
 - Электрическая панель с главным выключателем и реле контроля фаз.
- Система управления запитывается от трансформатора 24VAC;
- Регулятор скорости вращения вентилятора конденсаторного блока;
 - Соленоидный клапан;
 - Контроллер Carel pCO5 с встроенной часовой картой
 - Русскоязычный дисплей;
 - Межблочная связь (протокол Carel pLan);
 - Электроннокоммутируемые вентиляторы внутреннего блока;
 - Датчик температуры и влажности воздуха;
 - Электронный расширительный вентиль ЭРВ;
 - Защита от работы компрессора при высоком давлении;
 - Защита от работы компрессора при низком давлении;
 - Воздушные фильтры класса G4 с дифференциальным реле давления
 - Дифференциальное реле перепада давления воздушного фильтра;
 - Дифференциальное реле перепада давления вентиляторов внутреннего блока;
 - Выключение кондиционера по внешнему сигналу "Пожар";
 - Вывод сигнала "Общая авария" на внешнюю систему диспетчеризации;
 - Подогрев картера компрессора;
 - Система ограничения пускового тока трансформатора;
 - Реле контроля напряжения, очерёдности и перекоса фаз.

- Модуль контроля утечки воды;
- Точечный датчик утечки воды;
- Ленточный датчик утечки воды;
- Сетевая карта Ethernet;
- Сетевая карта RS485;
- Выносной датчик температуры влажности с поддержкой RS485 (для двухконтурных кондиционеров);
- Датчик температуры подаваемого воздуха (1 аналоговый вход);
- Датчик температуры воздуха (дополнительный) (1 аналоговый вход);
- Плавное регулирование производительности (перепуск горячего газа с ЭРВ);
- Шаговое регулирование производительности (механический клапан перепуска горячего газа);
- Устройство плавного пуска компрессора;
- Встроенный АВР (переключение на другой ввод);
- Отдельный ввод электропитания на увлажнитель и ТЭН;
- Питание контроллера от ИБП;
- Сенсорный монитор диспетчеризации;
- Помпа дренажная (дренаж до 30°C);
- Помпа дренажная (дренаж до 80°C);
- Датчик дыма и огня;
- Реле контроля напряжения;
- Модуль расширения сигналов контроллера;
- Датчик температуры воды (подача);
- Датчик температуры воды (обратная);
- Датчик температуры воздуха (дополнительный) до 3 шт.;
- Расходомер;
- Воздушный фильтр класса M5, M7;
- Низкотемпературный комплект для температуры наружного воздуха до - 40°C или до - 60°C;
- Воздушный клапан с электроприводом;
- Пленум для распределения воздушного потока (верхнее/нижнее исполнение);
- Рама-основание с регулировкой высоты;
- Модуль-основание;
- Звукоизоляция для компрессоров;
- Антикоррозийная обработка теплообменников (испаритель/конденсатор);
- Металлические решетки для конденсаторов;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к функциональным возможностям и назначению, шкафные кондиционеры возможно оснащать рядом дополнительных опций:

- Пароувлажнитель;
- Электрический нагреватель (модуль ТЭН);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ вертикальной конструкции, прямого расширения с воздушным конденсатором (Ф) или водяным конденсатором (В) | AIR CONDITIONERS vertical design, direct expansion with air (Ф) or water (В) condensation



ФРЕОН

Ф/ В

| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | ВШМ 007 Ф | ВШМ 009 Ф | ВШМ 011 Ф | ВШМ 014 ФБ | ВШМ 014 ФН | ВШМ 016 ФБ | ВШМ 016 ФБ (inv) | ВШМ 016ФН | ВШМ 019Ф | ВШМ 021 ФБ |
|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Модель внешнего блока | ВК012 | ВК012 | ВК015 | ВК019 | ВК019 | ВК024 | ВК024 | ВК024 | ВК024 | ВК028 |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | | | | | |
| Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды ¹ | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
| Электропитание (50 Гц) | | 230В/1ф+РЕ | | | | | | | | |
| Полная холодопроизводительность | кВт | 8 | 10,3 | 12,4 | 16,1 | 16,1 | 19,1 | 17,1 | 19,1 | 21,9 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 6,8 | 8,9 | 10,6 | 13,9 | 13,9 | 16,1 | 15,1 | 16,1 | 18,7 |
| EER | | 3,08 | 3,55 | 3,44 | 3,65 | 3,65 | 3,67 | 3,29 | 3,67 | 3,81 |
| SHR | | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,86 |
| Выходящая температура воздуха | °C | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 13,9 | 13,1 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 84,2 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86,5 | 86,2 | 86,5 | 90 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | | | |
| Расход воздуха | м ³ /ч | 2050 | 2600 | 3200 | 3800 | 3800 | 4600 | 4500 | 4600 | 5000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 1 |
| Максимальный рабочий ток | A | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 183 | 490 | 378 | 261 | 261 | 638 | 638 | 638 | 601 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| КОМПРЕССОР | | | | | | | | | | |
| Количество компрессоров / контуров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип компрессора | | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,75 |
| Максимальный рабочий ток | A | 22,3 | 10 | 13,5 | 15 | 15 | 19 | 10,3 | 19 | 18 |
| Ток при заблокированном роторе | A | 97 | 45 | 60 | 70 | 70 | 87 | 87 | 100 | 100 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | | | | | | | | | | |
| Расход воды | м ³ /ч | 1,96 | 2,49 | 3,1 | 3,92 | 3,92 | 4,6 | | 4,6 | 5,25 |
| Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температурный график | °C | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
| Температура конденсации | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Перепад давления | кПа | 29,7 | 41 | 35,7 | 28,1 | 28,1 | 37,6 | | 37,6 | 29,8 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | A | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | | | |
| Количество ступеней | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номинальная потребляемая мощность, мощность нагрева | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Максимальный рабочий ток | A | 6,59 | 6,59 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | | | | | | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| ИСПАРИТЕЛЬ | | | | | | | | | | |
| Объем испарителя | дм ³ | 2,15 | 3,42 | 3,42 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 7,2 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| ГАБАРИТЫ / ВЕС | | | | | | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 600 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Глубина (Г) | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 650 |
| Высота (В) | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 140 | 180 | 175 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 250 |
| ПОДСОЕДИННИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | | |
| Диаметр газовой трубы* | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |


1- По сухому термометру.

2- Вес базового оснащения.

3- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

*- не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации".

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ вертикальной конструкции, прямого расширения с воздушным конденсатором (Ф) или водяным конденсатором (В) | AIR CONDITIONERS vertical design, direct expansion with air (Ф) or water (В) condensation



ФРЕОН

Ф/ В

| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | ВШМ 021 ФН (inv) | ВШМ 021 ФН | ВШС 026 Ф | ВШС 032 ФН | ВШС 040 Ф | ВШС 050 Ф | ВШБ 058 Ф | ВШБ 065 Ф | ВШБ 075 Ф | ВШБ 100 Ф | ВШБ 110 Ф | |
|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Модель внешнего блока | BK033 | BK028 | BK033 | BK042 | BK058 | BK064 | BK042 | BK050 | BK058 | BK064 | BK072 | |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | | | | | | | |
| Хладагент | | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Температура окружающей среды ¹ | °C | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Высота над уровнем моря | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | | | |
| Электропитание (50 Гц) | | | | | | | 380/3Ф+N+PE | | | | | |
| Полная холодопроизводительность | kWt | 24,6 | 23,7 | 29 | 36,4 | 43,8 | 51,22 | 63,4 | 79,5 | 90 | 102,44 | 130 |
| Явная холодопроизводительность | kWt | 19,9 | 20,4 | 24,7 | 31,6 | 35,3 | 44,5 | 57,2 | 66,6 | 72 | 87,24 | 100 |
| EER | | | 3,76 | 3,77 | 3,6 | 3,74 | 3,21 | 3,94 | 3,8 | 3,78 | 3,68 | 3,64 |
| SHR | | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,81 | 0,86 | 0,9 | 0,84 | 0,8 | 0,83 | 0,78 |
| Выходящая температура воздуха | °C | 13,4 | 13,1 | 12,3 | 13,2 | 11,8 | 12,6 | 12,7 | 12 | 11,9 | 12,5 | 11,9 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 84,1 | 88 | 91 | 87 | 93 | 90,1 | 91,5 | 92 | 92 | 90,4 | 90,1 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | | | | | |
| Расход воздуха | m³/ч | 5400 | 5400 | 6100 | 8500 | 8300 | 11300 | 14700 | 16100 | 17300 | 22000 | 24000 |
| Номинальная потребляемая мощность | kWt | 1,01 | 1,01 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,1 |
| Максимальный рабочий ток | A | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 16,8 | 16,8 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Pa | 593 | 593 | 556 | 260 | 464 | 701 | 564 | 437 | 264 | 567 | 476 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| КОМПРЕССОР | | | | | | | | | | | | |
| Количество компрессоров / контуров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Тип компрессора | | Inv. | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 |
| Номинальная потребляемая мощность | kWt | 6,5 | 5,2 | 6,5 | 8,6 | 9,8 | 11,55 | 13 | 17,4 | 20 | 23,1 | 30,3 |
| Максимальный рабочий ток | A | 15,5 | 19 | 26 | 30 | 35 | 38,6 | 52 | 60 | 70 | 77,2 | 102 |
| Ток при заблокированном роторе | A | | 100 | 125 | 147 | 158 | 197 | 125 | 147 | 158 | 197 | 215 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | | | | | | | | | | | | |
| Расход воды | m³/ч | | 5,68 | 7,05 | 8,83 | 10,6 | 5,68 | 7,64 | 9,4 | 10,77 | 12,34 | 15,68 |
| Содержание этиленгликоля | % | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температурный график | °C | | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
| Температура конденсации | °C | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Перепад давления | kПа | | 34,4 | 33,6 | 39,7 | 38 | 49,3 | 39,1 | 44,8 | 39,3 | 50,8 | 39,6 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | |
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | kWt | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | A | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | | | | | |
| Количество ступеней | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность, мощность нагрева | kWt | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,96 | 12,96 |
| Максимальный рабочий ток | A | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | | | | | | | | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| ИСПАРИТЕЛЬ | | | | | | | | | | | | |
| Объем испарителя | dm³ | 7,2 | 7,2 | 11,41 | 11,55 | 16,7 | 16,7 | 42,4 | 42,2 | 35,9 | 34,5 | 34,5 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | |
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 70 | 76 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| ГАБАРИТЫ / ВЕС | | | | | | | | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 770 | 770 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2060 | 2060 | 2580 | 2550 | 2580 |
| Глубина (Г) | мм | 750 | 750 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота (В) | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 270 | 260 | 380 | 470 | 390 | 410 | 630 | 660 | 730 | 785 | 1015 |
| ПОДСОЕДИННИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр газовой трубы* | | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 2X18 | 2X18 | 2X28 | 2X28 | 2X28 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 2X16 | 2X22 | 2X22 | 2X22 | 2X22 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |


1- По сухому термометру.

2- Вес базового оснащения.

3- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

* - не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации".

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ вертикальной конструкции, с охлажденной (чиллерной) водой |
AIR CONDITIONERS vertical design, with chilled water



ВОДА

X


| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | ВШМ 008 X | ВШМ 010 X | ВШМ 012 X | ВШМ 015 X | ВШМ 020 X | ВШМ 027 X | ВШС 030 X | ВШС 040 X | ВШС 045 X | ВШС 055 X |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | | | | | |
| Тип хладагента | | | | | | | | | | |
| Температура хладоносителя на входе | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температура хладоносителя на выходе | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
| Электропитание | | | | | | | | | | |
| Полная холодопроизводительность | kWt | 8,52 | 12,65 | 13,9 | 19,6 | 21,07 | 22,14 | 39,7 | 46,7 | 56,1 |
| Явная холодопроизводительность | kWt | 7,19 | 10,45 | 11,51 | 16,1 | 17,36 | 18,32 | 31 | 36,8 | 45,2 |
| SHR | | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 0,81 |
| Температура воздуха на выходе из кондиционера | °C | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 10,6 | 11 | 12,1 |
| Влажность воздуха на выходе из кондиционера | % | 97,5 | 95,2 | 94,4 | 86,2 | 85 | 84,1 | 97,4 | 96,4 | 92,5 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | | | |
| Расход воздуха | m³/ч | 1700 | 2500 | 2800 | 4500 | 5000 | 5400 | 6700 | 8200 | 11000 |
| Номинальная потребляемая мощность | kWt | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,9 | 0,97 | 1 | 1 | 1,8 | 2,2 |
| Максимальный рабочий ток | A | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 8,12 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 295 | 525 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УВЛАЖНИТЕЛЬ | | | | | | | | | | |
| Паропроизводительность | кг/ч | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | kWt | 1,13-2,25 | 1,13-2,25 | 1,13-2,25 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | A | 4,9-9,8 | 4,9-9,8 | 4,9-9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | | | |
| Количество ступеней | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Номинальная потребляемая мощность/ мощность нагрева | kWt | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 8,64 |
| Максимальный рабочий ток | A | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 13,4 |
| СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | | | | | | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР | | | | | | | | | | |
| Объем испарителя | дм³ | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 20,48 | 20,48 | 22,1 |
| Потери давления теплоносителя в теплообменном аппарате | кПа | 7,4 | 15,9 | 19,1 | 24,0 | 27,3 | 29,9 | 17,8 | 20,4 | 33,9 |
| Расход хладоносителя | м³/ч | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 6,8 | 8,0 | 9,6 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 63 | 64 | 50 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 72 |
| ГАБАРИТЫ / ВЕС | | | | | | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 960 | 960 | 1460 |
| Глубина (Г) | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 890 | 890 | 890 |
| Высота (В) | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 160 | 295 | 295 | 380 |
| ПОДСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | | |
| Диаметр подключения трубопроводов хладоносителя вход/выход | | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 1 1/2 HP |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | 3/4 BP |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

1- По сухому термометру.

2- Вес базового оснащения.

3- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ вертикальной конструкции, с охлажденной (чиллерной) водой |
AIR CONDITIONERS vertical design, with chilled water



ВОДА

X


| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | ВШС 060 X | ВШС 080 X | ВШБ 090 X | ВШБ 110 X | ВШЭ 125 X | ВШЭ 150 X | ВШЭ 170 X | ВШЭ 200 X |
|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | | | |
| Тип хладагента | | | | | | | | |
| Температура хладоносителя на входе | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температура хладоносителя на выходе | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | |
| Электропитание | | | | | 380/3ф/50Гц+N+PE | | | |
| Полная холодоизделийность | kВт | 78,02 | 83,2 | 104,3 | 118,6 | 138,4 | 162,2 | 179,4 |
| Явная холодоизделийность | kВт | 62,34 | 67,8 | 84,3 | 92,8 | 104,8 | 124,2 | 141,7 |
| SHR | | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,79 |
| Температура воздуха на выходе из кондиционера | °C | 12,5 | 12,6 | 12,1 | 12 | 10,6 | 11,2 | 11,9 |
| Влажность воздуха на выходе из кондиционера | % | 91 | 90 | 80 | 90,7 | 91 | 90 | 91,9 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | |
| Расход воздуха | м ³ /ч | 15500 | 17000 | 20000 | 22500 | 22000 | 27000 | 34000 |
| Номинальная потребляемая мощность | kВт | 2,58 | 3,8 | 3,2 | 4,8 | 4,2 | 5,6 | 7,6 |
| Максимальный рабочий ток | A | 8,12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 16,24 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 456 | 359 | 350 | 250 | 289 | 289 | 300 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| УВЛАЖНИТЕЛЬ | | | | | | | | |
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | kВт | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | A | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | |
| Количество ступеней | шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность/ мощность нагрева | kВт | 8,64 | 8,64 | 12,78 | 8,64 | 13 | 13 | 12,96 |
| Максимальный рабочий ток | A | 13,4 | 13,4 | 19,47 | 13,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | | | | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР | | | | | | | | |
| Объем испарителя | дм ³ | 22,1 | 27,5 | 39,11 | 45,04 | 27,5 | 27,5 | 81,96 |
| Потери давления теплоносителя в теплообменном аппарате | кПа | 42,8 | 38,8 | 39 | 40,9 | 60,6 | 81,8 | 42,6 |
| Расход хладоносителя | м ³ /ч | 10,8 | 14,3 | 18 | 20,3 | 23,8 | 27,8 | 30,8 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 |
| ГАБАРИТЫ / ВЕС | | | | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 1680 | 1680 | 2120 | 2120 | 2580 | 2580 | 3600 |
| Глубина (Г) | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота (В) | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 380 | 480 | 380 | 690 | 800 | 800 | 1035 |
| ПОДСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| Диаметр подключения трубопроводов хладоносителя вход/ выход | | 2 HP | 2 HP | Муфта Vistaulic Ø76 (3 дюйма) | | | | |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | 3/4 BP | 3/4 BP | 3/4 BP | 3/4 BP | | | |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | | | |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

1- По сухому термометру.

2- Вес базового оснащения.

3- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.







МЕЖРЯДНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Предназначенные для охлаждения оборудования с высокой плотностью тепловыделений. Благодаря своей эргономичной форме межрядные кондиционеры способны рассеивать высокую тепловую нагрузку относительно занимаемой площади (около 24 кВт на 0,3 м²).

Постоянное развитие ИТ инфраструктур требует универсальности и компактности, которые обеспечивают межрядные кондиционеры ВАЙБОС. Данные кондиционеры могут применяться как в системах охлаждения замкнутого цикла, так и в системах горячего / холодного коридора.

Кондиционеры комплектуются низкотемпературными наборами, позволяющими оборудованию эффективно работать при температурах наружного воздуха от -60° С до +50° С.

Multi-split system Vybos is designed for high density CED system. Due to its ergonomic shape, it is able to dissipate high heat loads in a small floor space (24 kW and 0,3 m²).

The new and the continuing evolution of the IT centers requires versatility and compactness that multi-split systems are able to offer. It can be used both in the forced closed cooling systems and in the hot / cold aisle systems.

Conditioners finalized low temperature sets, allowing the equipment to work effectively at ambient temperatures from -60° С to 50° С .

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ

- КОРПУС** Конструкция кондиционеров представляет собой жесткий стальной каркас со звуко-теплоизоляционными панелями.
- КОМПРЕССОРЫ**. В кондиционерах установлены спиральные компрессоры ведущих производителей.
- ИСПАРИТЕЛЬ**. Медно-алюминиевый теплообменник испарителя имеет большую площадь теплообмена. Испаритель оборудован лотком из нержавеющей стали с гибкой трубой для сбора конденсата.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ**. Кондиционеры комплектуются электроннокоммутируемыми вентиляторами, позволяющими регулировать скорость вращения и обеспечивать большой диапазон расхода воздуха и статического давления.
- ФИЛЬТРЫ G4** (стандарт). Доступны различные варианты фильтров с более высоким уровнем фильтрации.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ** оснащена главным выключателем и реле контроля фаз. Вторичная схема работает от низкого напряжения 24В.
- КОНТРОЛЛЕР** последнего поколения, обеспечивает максимально эффективную работу холодильного контура, контроль подачи воздуха и поддержания давления. Кондиционеры могут быть укомплектованы дисплеями различных размеров и функционалов. Контроллеры совместимы с протоколами (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.) и системами BMS.
- УВЛАЖНИТЕЛЬ** электродного типа, предназначен для увлажнения воздуха.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ** предназначен для осушения воздуха.

STANDARD UNIT DESCRIPTION

- STRUCTURE.** The air conditioners' structure represents a rigid frame with sound-and-thermal insulation panels.
- SCROLL COMPRESSORS.** Vertical precision air conditioners have scroll compressors from leading reputable manufacturers,
- FINNED PACK COOLING COIL** in copper-aluminium with large front surface to reduce air transit speed and reduced number of rows to reduce the dehumidification process. The coil is equipped with a drip tray in stainless steel with flexible drain pipe.
- VENTILATION SECTION** are completed with electronically switched fans enabling rotation speed adjustment and ensuring a wide range of air consumption and static pressure.
- G4 FILTERS** (standard). Various options are available for filters with higher efficiency levels.
- ELECTRICAL PANEL** with main interlocking switch and phase sequence relay. The secondary circuit is powered at low voltage of 24 Vac.
- CONTROL. AIR CONDITIONERS**
- HUMIDIFIER** electrode type, air humidifier
- ELECTRIC HEATERS** air dehumidifier

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА |

UNIT IDENTIFICATION

| 1 | 2 | 3 | 4,5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| B | P | 6 | 030 | X | T | Э | 0 | C | 1 | B | 0 |

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

B = ВАЙБОС

9. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА

Э = электронно коммутируемый
А = асинхронный

2. СЕРИЯ

P = межрядный

10. ТИП ХЛАДАГЕНТА

0 - вода
1 - R410A
2 - R407C
3 - R134A

3. РАЗМЕР: ШИРИНА

3 = 300мм
6 = 600мм

11. МОДИФИКАЦИЯ

C - Стандарт (компрессор расположен внутри)
K - Компрессор расположен снаружи

4,5,6. НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Номинальная
холододопроизводительность, кВт

12. ТИП КОМПРЕССОРА

0 - Без компрессора
1 - компрессор с управлением "вкл-выкл"
И - компрессор с инверторным (частотным) управлением

7. ТИП:

Ф = прецизионные кондиционеры с выносным воздухоохладаемым конденсатором
В= прецизионные кондиционеры со встроенным воздухоохладаемым конденсатором
Х = прецизионные кондиционеры на холодной (чиллерной) воде

13. СТОРОНА ПОДВОДА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ

В- сверху
Н - снизу

8. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (НАГНЕТАНИЕ)


Т = всасывание сзади, подача вперед
Д = замкнутый контур всасывание с боков, нагнетание в бока
Л = замкнутый контур всасывание слева, нагнетание влево
П = замкнутый контур всасывание справа, нагнетание вправо

14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

0- Стандартное
Х - Нестандартное

Ф

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ/ REFRIGERANT DIRECT EXPANSION UNIT WITH REMOTE AIR CONDENSER

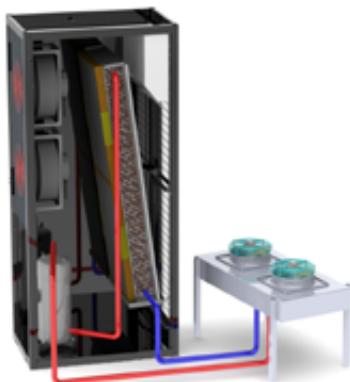

Внутренний блок кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.

The heat from the technical room is dissipated by an external finned coil condenser, connected during installation. Remote condensers are available in standard and silenced version.

В

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ВОДООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ/ PRECISION AIR CONDITIONERS WITH WATER CONDENSATION




В кондиционер встроен водоохлаждаемый конденсатор, к которому подводятся трубопроводы от внешнего охладителя. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются фреоновым, затем водным (этилен/пропилен гликоловым) контурами к внешнему охладителю и рассеиваются во внешнюю среду.

The heat from the technical room is dissipated by a brazed plate condenser, placed inside the unit and drycooler placed outside.

Х

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ОХЛАЖДЁННОЙ (ЧИЛЛЕРНОЙ) ВОДЕ /CHILLED WATER UNITS

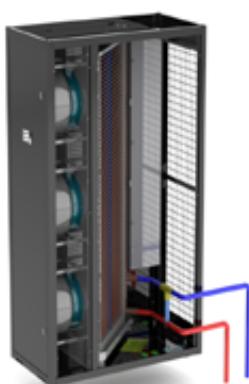

Кондиционер является безкомпрессорным и подключается к трубопроводам с охлажденной (чиллерной) водой. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются через теплообменник охлажденной воде, которая, в свою очередь, охлаждается чиллером.

Units without compressor on board, with a finned coil, fed by refrigerated water, that removes the heat from the technical room.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- EC вентилятор (электронно-коммутируемый);
- гофрированный воздушный фильтр из синтетического волокна с металлической рамой;
- дифференциальное реле воздушного потока;
- датчики на входе / на выходе;
- главный выключатель.

Для моделей Ф:

- компрессор с переменной производительностью инверторного типа
- программируемый электронный терморегулирующий клапан;
- фреоновый фильтр осушитель;
- смотровой глазок хладагента;
- соленоидный клапан;
- отсекающий клапан для перекрытия потока хладагента.

Для моделей Х:

- клапан регулирующий поток воды, 2x (или 3x) ходовой;
- отсекающие вентили на входе и выходе;
- двойное подключение к гидравлической системе: как сверху, так и снизу.

STANDARD COMPONENTS

- plug-fans, EC type ("Electronic Commutated");
- wavy air filter, in synthetic fiber in metallic frame;
- active differential air transducer;
- inlet / outlet air probe;
- power supply plug;
- main switch.

For Φ versions:

- programmed electronic expansion valve;
- solid-core drier for refrigeration with molecular sieves;
- refrigerant sight glass;
- solenoid valve;
- refrigerant shut-off valve.

For X versions:

- water modulating valve (2- or 3-way);
- inlet and outlet shut-off valve;
- double water connections (both from the top and from the bottom).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электропитание 380В/3+N+Pe/50 Гц
- Фреон R410A
- Корпус кондиционера из оцинкованной стали, звуко-теплозолированными панелями окрашенными цвет RAL7021
- Спиральный инверторный компрессор, расположенный во внутреннем блоке
- Медно-алюминиевый теплообменник испарителя с дренажным лотком из нержавеющей стали для сбора конденсата
- Электронно-коммутируемый(е) вентилятор(ы)
- Контроллер Carel pC05 с встроенной часовой картой
- Русскоязычный дисплей;
- Воздушные фильтры класса G4 с дифференциальным реле перепада давления
- Электрическая панель с главным выключателем и реле контроля фаз. - Система управления запитывается от трансформатора 24VAC
- Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсаторного блока
- Электронный ТРВ
- Датчик температуры входящего воздуха
- Датчик влажности входящего воздуха
- Реле протока воздуха
- Подогрев картера
- Сухой контакт отключения при пожаре
- Теплообменник горячей воды + 3-ходовой клапан
- Манометры высокого/низкого давления
- Вентили всасывания/нагнетания компрессора
- Плавное регулирование производительности (байпас горячего газа + жидкостная инжекция)
- Шаговое регулирование производительности (байпас горячего газа)
- Забор уличного воздуха с фильтром
- 2-ходовой прессостатический клапан для нормальной/ высоконапорной воды (только для типа Х)
- 3-ходовой прессостатический клапан для высоконапорной выды (только для типа Х)
- Плавный пуск компрессора
- Изоляция компрессора для снижения уровня шума
- Дренажная помпа проточная (дренаж до 30°C)
- Дренажная помпа проточная (дренаж до 90°C)
- Дренажная помпа наливная (дренаж до 30°C)
- Дренажная помпа наливная (дренаж до 80°C)
- Раздельный ввод питания(Раздельное электропитание увлажнителя)
- Низкотемпературный комплект для температуры наружного воздуха до - 40°C или до - 60 °C;
- Удаленный терминал
- Сетевой адаптер RS485
- Сетевая карта PCO Web
- Выносной монитор 4,3; 7; 10; 12,1; 15 дюймов
- Расширительная карта для цифровых сигналов
- Датчик дыма и огня
- Датчик утечки воды точечный
- Ленточный датчик утечки воды 2 м
- Дополнительный датчик темп./влажн. (Не возможно использовать вместе с конденсаторным блоком Арктического исполнения (до - 60 °C)
- Дополнительный датчик температуры воздуха 1; 2; 3 (доп)
- Датчик температуры NTC 3 метра (для установки в кондиционер/стойку)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к функциональным возможностям и назначению, межрядные кондиционеры возможно оснащать рядом дополнительных опций:

- Пароувлажнитель
- Электрический нагреватель
- Воздушный фильтр M5
- Воздушный фильтр M7 + префильтр G4
- 0-10В моделируемый нагрев горячей водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

МЕЖРЯДНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ переменной производительности с воздушным конденсатором (Ф) или водяным конденсатором (В) | IN ROW AIR CONDITIONERS vertical design, direct expansion with air (Ф) or water (В) condensation



ФРЕОН

Ф/В

| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | | BP 3 015 Ф | BP 3 020 Ф | BP 3 025 Ф | BP 6 035 Ф | BP 6 050 Ф |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Модель внешнего блока | | ВК019 | ВК028 | ВК033 | ВК050 | ВК064 |
| Количество внешних блоков | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | |
| Электропитание (50Гц) | | | | | | |
| Полная холодопроизводительность ¹ | кВт | 16,18 | 20,56 | 25,6 | 37,3 | 51,6 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 15,50 | 20,38 | 24,7 | 37,3 | 48,4 |
| SHR | | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 1 | 0,94 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | |
| Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 3200 | 4000 | 6000 | 6850 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,3 | 1,68 |
| Максимальный рабочий ток | A | 2,8 | 7,0 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 250 | 250 | 250 | 381 | 250 |
| Количество вентиляторов | шт. | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| КОМПРЕССОР | | | | | | |
| Количество компрессоров / контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип компрессора | | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 4,33 | 5,18 | 6,5 | 11,6 | 13,06 |
| Номинальный рабочий ток | A | | | 9,5 | | |
| Максимальный рабочий ток | A | 8,8 | 10,89 | 15,5 | 19,8 | 26,64 |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ (опц) | | | | | | |
| Номинальная производительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,07 | 1,07 |
| Максимальный рабочий ток | A | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 8,2 | 8,2 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (опц) | | | | | | |
| Количество ступеней | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,32 | 4,32 |
| Максимальный рабочий ток | A | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| ИСПАРИТЕЛЬ | | | | | | |
| Объем испарителя | дм ³ | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 8,2 | 11,07 |
| Тип хладагента | | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | |
| Уровень звукового давления ² | дБ (A) | 63 | 71 | 76 | 87 | 87 |
| ГАБАРИТЫ / DIMENTIONS | | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Глубина (Г) | мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота (В) | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Вес | кг | 190 | 185 | 190 | 280 | 335 |

1- При температуре воздуха на входе 35°C и 25% относительной влажности.

2- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. ВАЙБОС reserves the right to make changes at any time without prior notice.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

Межрядные кондиционеры X, с охлажденной (чиллерной) водой |
IN ROW AIR CONDITIONERS X, with chilled water



ВОДА

X

| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | | BP 3 020 X | BP 3 030 X | BP 6 035 X | BP 6 060 X |
|--|-----------------|------------|------------------|------------|------------|
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | |
| Электропитание (50Гц) | | | 380/3ф/50Гц+N+PE | | |
| Полная холодопроизводительность ¹ | кВт | 21,8 | 31,39 | 36,71 | 57,17 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 21,8 | 30,25 | 36,71 | 55,79 |
| SHR | | 1 | 0,96 | 1 | 0,98 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | |
| Номинальный расход воздуха | м3/ч | 4000 | 4900 | 5600 | 9100 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,00 | 0,69 | 1,28 | 2,40 |
| Рабочий ток | A | 1,60 | 1,10 | | 3,70 |
| Максимальная мощность | | 1,60 | 0,85 | 1,28 | 3,50 |
| Максимальный рабочий ток | A | 2,5 | 7,0 | 3,6 | 5,40 |
| Макс. внешнее статич. давление | Па | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Количество вентиляторов | шт. | 6 | 5 | 2 | 3 |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ (опц.) | | | | | |
| Номинальная производительность | кг/ч | 3 | - | 3 | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,1 | - | 1,07 | 1,07 |
| Максимальный рабочий ток | A | 8,2 | - | 8,2 | 8,2 |
| СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | | | | | |
| Класс фильтра | | G4 | G4 | G4 | G4 |
| ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | | | | | |
| Тип жидкости | | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Расход холононосителя | м3/ч | 4,4 | 5,4 | 6,3 | 9,8 |
| Перепад давления на охладителе | | 31,3 | - | 25,4 | 39,5 |
| Объем испарителя | дм ³ | 9,36 | 9,36 | 9,66 | |
| Перепад давления на 3-х ходовом клапане | кПа | 25,1 | | | |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | |
| Уровень звукового давления ² | дБ (A) | 73 | 73 | 83 | 73 |
| ГАБАРИТЫ / DIMENTIONS | | | | | |
| Ширина (Ш) | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Глубина (Г) | мм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Высота (В) | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Вес | кг | 200 | 200 | 200 | 230 |

1- При температуре воздуха на входе 35°C и 25% относительной влажности.

2- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.





ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ (BK)

Воздушные конденсаторы компании ВАЙБОС рассеивают тепло, поступающее от внутренних блоков прямого расширения с воздушным охлаждением.

Специально разработанные для эффективного кондиционирования воздуха, конденсаторы ВАЙБОС характеризуются высоким коэффициентом использования энергии, превосходной надежностью и низким шумовыделением.

Конденсаторы комплектуются низкотемпературными наборами, позволяющими оборудованию эффективно работать при температурах наружного воздуха от -60° С до +50° С.

Один и тот же блок может быть установлен либо горизонтально, либо вертикально.

AIR CONDENSER, WITH AXIAL FANS (VC)

Condensing unit of VYBOS dissipate heat from indoor unit with direct expansion air cooled.

Specifically designed for high efficiency air conditioning, condensers VYBOS characterized by high energy efficiency, excellent reliability and low noise emission.

Condensing finalized low temperature sets, allowing the equipment to work effectively at ambient temperatures from -60° C to 50° C.

All condensing unit can be mounted either horizontally or vertically.

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ

- PAMA**
Самонесущая, обеспечивает оптимальные механические свойства и устойчивость к коррозии.
- ТЕПЛООБМЕННИК**
Изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, который обеспечивает высокий теплообмен.
- ВЕНТИЛЯТОРЫ**
Низкооборотные со степенью защиты IP 54 и тепловой защитой.
Конструкция диффузора и геометрия лопасти повышает эффективность и уменьшает уровень шума.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
Напряжение 230В, одна фаза, с выключателем и регулятором скорости для контроля конденсации.
- НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА**
Горизонтальное направление (H).
Вертикальное направление (V)
- ВЕРСИЯ**
СТД = Стандартная
НЗК = Низкошумная


STANDARD UNIT DESCRIPTION

- FRAME**
Self-bearing, provides optimal mechanical characteristics and corrosion resistance.
- HEAT EXCHANGERS**
Finned coils, manufactured with copper tubes, arranged in staggered lines, with aluminium fins which provide a high heat exchanger surface.
- FANS**
Helicoidal fans, low rotational speed, directly coupled, with IP 54 and protection degree.
The shaped nozzle and the blade profile increase the efficiency and reduce the noise level.
- ELECTRICAL BOARD**
Power supply 230/1N, with master circuit breaker and speed regulator, for packaged condensation control.
- AIR DIRECTION**
Horizontal direction (H)
Vertical direction (V)
- VERSION**
СТД = Standard
НЗК = Low noise

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА | UNIT IDENTIFICATION

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|-----|---|----|
| ВК | 042 | СТД | Н | 40 |

- 1. СЕРИЯ:**
ВК - Воздушный конденсатор с осевыми вентиляторами
- 2. МОДЕЛЬ:**
см. таблицу технических данных
- 3. ВЕРСИЯ:**
СТД = Стандартная
НЗК = Низкошумная
- 4. НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА:**
Н- Горизонтальный воздушный поток
В- Вертикальный воздушный поток
- 5. ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:**
-40/ -60 °C
- 1. SERIES:**
BK - Air condenser, with axial fans
- 2. MODEL:**
(see technical data table)
- 3. VERSION:**
*STD = Standard
NZK = Low noise*
- 4. AIR FLOW DIRECTION:**
*Horizontal air flow
Vertical air flow*
- 5. TEMPERATURE VERSION:**
-40 / -60 ° C

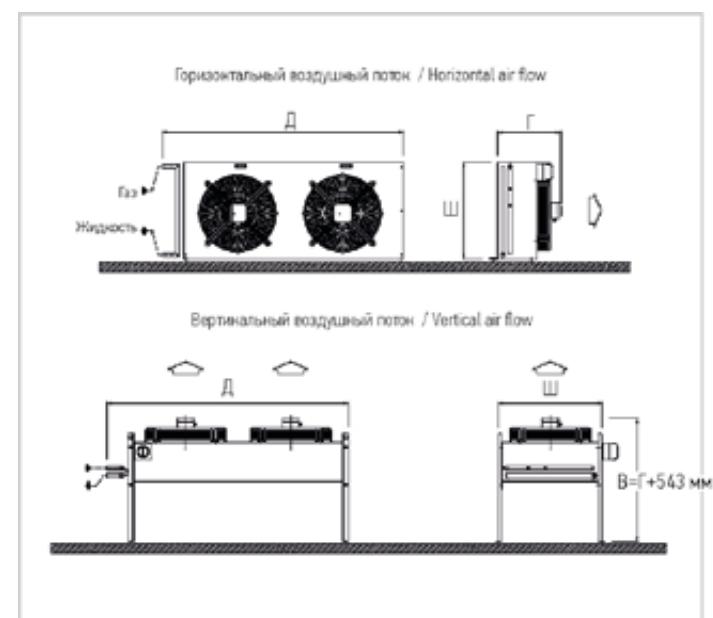

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

Воздушный конденсатор с осевыми вентиляторами серии ВК |
Air condenser, with axial fans VC version




ВК

| МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО БЛОКА | | ВК 10 | ВК 12 | ВК 015 | ВК 019 | ВК 024 | ВК 028 |
|---|-------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Количество внешних блоков | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание | | 230В/Н+РЕ/50Гц | | | | | |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | |
| Расход воздуха | м ³ /ч | 3560 | 3560 | 5980 | 5950 | 7500 | 7400 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Номинальный рабочий ток | А | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 3 | 3 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем конденсатора | дм ³ | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 5,7 |
| Уровень звукового давления ¹ | дБ | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ГАБАРИТЫ ДЛЯ БЛОКА | | | | | | | |
| Длина | мм | 718 | 718 | 818 | 868 | 1018 | 1018 |
| Высота | мм | 613 | 613 | 713 | 763 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 381 | 381 | 381 | 398 | 385 | 385 |
| Вес | кг | 24 | 26 | 30 | 31 | 48 | 37 |
| ПОДСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| Диаметр газовой трубы* | мм | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |

1- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

*- не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации".

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.

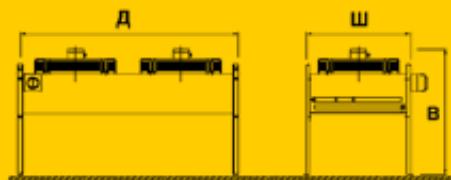

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TECHNICAL DATA

ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ СЕРИИ ВК |

Air condenser, with axial fans VC version




BK

| МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО БЛОКА | | ВК 033 | ВК 042 | ВК 050 | ВК 058 | ВК 064 | ВК 072 | |
|---|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Количество внешних блоков | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Электропитание | | 230В/N+PE/50Гц | | | | | | |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | |
| Расход воздуха | м³/ч | 11080 | 14150 | 13400 | 16800 | 17600 | 15800 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Номинальный рабочий ток | А | 3,6 | 6 | 6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | дм³ | 5,8 | 6,8 | 10 | 11,5 | 12 | 16,2 | |
| Уровень звукового давления ¹ | дБ | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | |
| ГАБАРИТЫ ДЛЯ БЛОКА | | | | | | | | |
| Длина | мм | 1368 | 1573 | 1573 | 1825 | 2045 | 2025 | |
| Высота | мм | 713 | 763 | 763 | 955 | 955 | 913 | |
| Ширина | мм | 398 | 385 | 385 | 385 | 383 | 385 | |
| Вес | кг | 70 | 85 | 68 | 105 | 133 | 145 | |
| ПОДСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| Диаметр газовой трубы* | мм | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | |

1- Уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр.

*- не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации".

Технические характеристики и значения могут отличаться от фактических. Компания ВАЙБОС оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. Technical data and measures are not binding. VYBOS reserves the right to make changes at any time without prior notice.

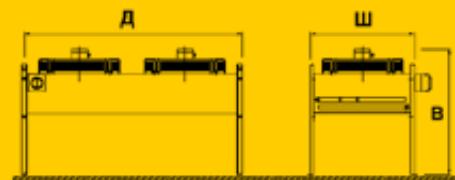



**ПОДБОР КОНДЕНСАТОРОВ К ПРЕЦИЗИОННЫМ КОНДИЦИОНЕРАМ С
ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ (В-Ф) |
CONNECTION ADVISED WITH B-F**

| | ВК 010 | ВК 012 | ВК 015 | ВК 019 | ВК 024 | ВК 028 | ВК 033 | ВК 042 | ВК 050 | ВК 058 | ВК 064 | ВК 072 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ВШМ 007 | 1 | | | | | | | | | | | |
| ВШМ 009 | | 1 | | | | | | | | | | |
| ВШМ 011 | | | 1 | | | | | | | | | |
| ВШМ 014 | | | | 1 | | | | | | | | |
| ВШМ 016 | | | | | 1 | | | | | | | |
| ВШМ 019 | | | | | | 1 | | | | | | |
| ВШМ 021 | | | | | | | 1 | | | | | |
| ВШС 026 | | | | | | | | 1 | | | | |
| ВШС 032 | | | | | | | | | | | | |
| ВШС 040 | | | | | | | | | | 1 | | |
| ВШС 050 | | | | | | | | | | | 1 | |
| ВШБ 058 | | | | | | | 2 | | | | | |
| ВШБ 065 | | | | | | | | 2 | | | | |
| ВШБ 075 | | | | | | | | | 2 | | | |
| ВШБ 100 | | | | | | | | | | | 2 | |
| ВШБ 110 | | | | | | | | | | | | 2 |
| BP 3 015 | | | | 1 | | | | | | | | |
| BP3 020 | | | | | | 1 | | | | | | |
| BP3 025 | | | | | | | | 1 | | | | |
| BP6 035 | | | | | | | | | 1 | | | |
| BP6 050 | | | | | | | | | | | 1 | |

N

- количество конденсаторных блоков

Расчетные параметры наружной температуры 35°C и температуры конденсации 50°C, переохлаждение 5K. Хладагент R410a .
 Capacity calculated with ambient temperature 35°C and condensing temperature 50°C, subcooling 5K. Refrigerant fluid R410a.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ШКАФНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



| Модель шкафного прецизионного кондиционера |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Варианты распределения воздушного потока для кондиционеров со встроенным конденсатором водяного охлаждения | | | | |
| ВШМ007В | + | + | | + |
| ВШМ009В | + | + | | + |
| ВШМ011В | + | + | | + |
| ВШМ011В | + | + | | + |
| ВШМ016В | + | + | | + |
| ВШС026В | + | + | | + |
| ВШС032В | + | + | | + |
| ВШС040В | + | + | | + |
| ВШС050В | + | + | | + |
| ВШБ058В | + | + | | + |
| ВШБ065В | + | + | | + |
| Варианты распределения воздушного потока для кондиционеров с выносным конденсатором воздушного охлаждения | | | | |
| ВШМ007Ф | + | + | | |
| ВШБ009Ф | + | + | | |
| ВШМ011Ф | + | + | | |
| ВШМ014Ф | + | + | | + |
| ВШМ016Ф | + | + | + | + |
| ВШМ019Ф | + | + | | + |
| ВШМ021Ф | + | + | | + |
| ВШС026Ф | + | + | | + |
| ВШС032Ф | + | + | + | + |
| ВШС040Ф | + | | | + |
| ВШС050Ф | + | + | | + |
| ВШБ058Ф | + | + | | |
| ВШБ065Ф | + | + | | |
| ВШБ075Ф | + | + | | |
| ВШБ100Ф | + | + | | |
| ВШБ110Ф | + | | | |
| Варианты распределения воздушного потока для кондиционеров на охлажденной воде | | | | |
| ВШМ008Х | + | + | | + |
| ВШМ010Х | + | + | | + |
| ВШМ012Х | + | + | | + |
| ВШМ015Х | + | + | | + |
| ВШМ020Х | + | + | | + |
| ВШМ027Х | + | + | | + |
| ВШС030Х | + | + | | + |
| ВШС040Х | + | + | | + |
| ВШС045Х | + | + | | + |
| ВШС055Х | + | + | | + |
| ВШБ060Х | + | + | | + |
| ВШБ080Х | + | + | | + |
| ВШБ090Х | + | + | | + |
| ВШБ110Х | + | + | | + |
| ВШЭБ125Х | + | + | | + |
| ВШЭБ150Х | + | + | | + |
| ВШЭБ170Х | + | + | | + |



Компания «ВАЙБОС» основана в 2014 году, располагает собственным производством климатического оборудования в г. Москве.


“VYBOS” company was established at 2014 in Moscow and has its own climate control equipment production department.

Надежность и качество выпускаемого продукта обеспечивается многоступенчатым контролем, начиная с входного контроля комплектующих, материалов и заканчивая приемо- сдаточным испытанием ОТК 100% выпускаемого объема.

Reliability and quality of the product is provided by a multi-stage control, which starts with spare parts components control and finishes with running acceptance test of 100% produced volume.

Увеличение производственной мощности предприятия за счет внедрения инновационных технологий позволяют компании «ВАЙБОС» создавать продукт в минимальные сроки большими партиями. Так же наряду с типовыми решениями, компания реализует индивидуальные требования, исходя из типа объектов.

The increase in the production capacity of the enterprise through introduction of innovative technologies allows “VYBOS” to produce goods in short amount of time but with bigger manufacturing ability. Alongside with releasing basic solutions, “VYBOS” produces customized products.

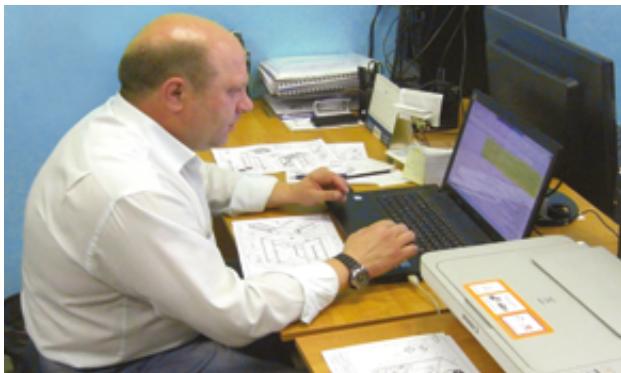

Контакты | Contacts

141983, МО, г. Дубна,
ул. Программистов, дом 4, стр.3, офис 115
e-mail: info@vybos.ru, www.vybos.ru

Отдел продаж:
Москва: +7 (495)105-66-98

Отсканируйте код
и перейдите на сайт



www.vybos.com

Возьмите мобильный телефон с камерой
Запустите программу для сканирования
Наведите объектив камеры на код

